


GARRO TP&N Distribution Board

- ◆ Modern style finished in epoxy powder paint to RAL7035
- ◆ Rated Voltage AC380V/415V 50/60Hz
- ◆ Maximum loading current to 125A.
- ◆ Section Neutral & Earth terminal are fitted both sides
- ◆ Quicker installation with earth & neutral terminals adjacent to the MCBs / RCBOs
- ◆ Fully enclosed busbar system
- ◆ Complete shrouding for main incomer
- ◆ Removable gland plate for ease of cable entry
- ◆ Keyhole fixing for ease of wall mounting
- ◆ All TP&N boards can be fitted with Main Switch or RCCB
- ◆ Complies with BS EN 61439-3

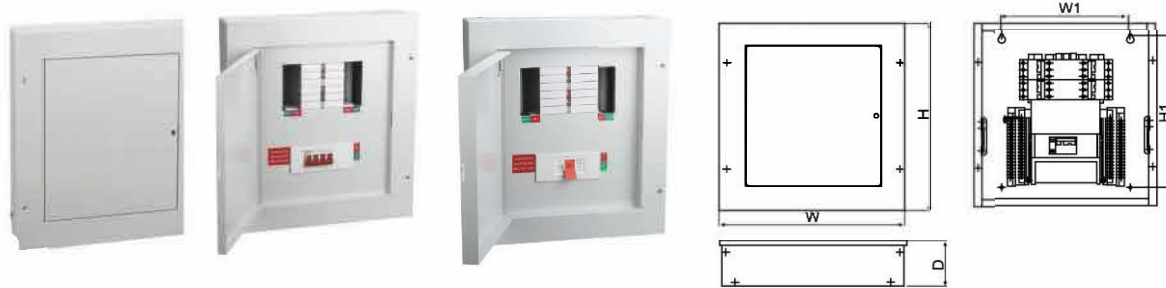

125Amps TP&N Distribution Board

Part No.	Description	Box Qty	Dimensions				
			H	H1	W	W1	D
GTPN12	12 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	506	409	465	321	105
GTPN18	18 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	560	463	465	321	105
GTPN24	24 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	614	517	465	321	105
GTPN30	30 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	668	571	465	321	105
GTPN36	36 Ways with 4 Pole 125A Main incomer	1	722	625	465	321	105
GTPN42	42 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	776	679	465	321	105
GTPN48	48 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	830	733	465	321	105
GTPN54	54 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	884	787	465	321	105
GTPN72	72 Ways with 4 Pole 125A Main Incomer	1	1046	949	465	321	105

TP&N Header Boxes

Part No.	Description	Box Qty	Dimensions		
			H	W	D
GTPNH1	TPN header box 16 module	1	206	465	105
GTPNH2	Cable entry spreader box	1	206	465	105
GTPNH3	Cable entry meter box	1	206	465	105



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2016-06-08
Avdelning/department		
Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared	Version	Sida/page
Magnus Arvidsson	3	1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJO
Sweden

Telephone: +46 (0)370 33 28 00
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Telephone:
Telefax:

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: GTPN12 ..18 ..24..30..36..42..48..54..72 GTPNH1 ..2..3..

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EG.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet
(EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design: /

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61439-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications. /
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/ Eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU. /
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB
Company/Företag

2016-06-18
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef
Position/Befattning

Magnus Arvidsson
Name / Namnförtydligande